

INFORME DE ENSAYO


Datos del Solicitante:	REFERENCIA DE MUESTRA
Nombre: GESPASER, S. L. C.I.F.: B-96894290 Dirección: C/ Espinosa nº 8 pla. 310 Población: 46008 - VALENCIA Provincia: VALENCIA	32482

Datos de la muestra:			
Tipo de muestra:	AGUA DE CONSUMO	Fecha toma muestras - hora:	22/11/11 - 11:40 h.
Cantidad/envase:	0,5l/P + 1l/PE	Fecha recepción - hora:	22/11/11 - 14:00 h.
Toma de muestras por:	ANALAGUA, S. L. - Ref. 1022/GVP/11	Fecha de inicio:	22/11/11
Tipo de toma de muestras:	PUNTUAL, según ITT-M 02/1,3	Fecha finalización:	30/11/11
Identificación:	SALIDA PLANTA OI - LORIGUILLA		

RESULTADOS DE ANÁLISIS			
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO ANALÍTICO
pH	6,8	U.pH	ITT-E 03/1.1
Conductividad a 20 °C	225	µS/cm	ITT-E 03/1.2
Olor(*)	< 1	U.	Índice de dilución
Sabor(*)	< 1	U.	Índice de dilución
Color real(*)	0	mg/l Pt/Co	Espectrofotometría
Turbidez(*)	0,5	U.N.T.	Nefelometría
Amonio	< 0,05	mg NH ₄ /l	ITT-E 03/1.11
Cloro residual(*)	0,93	mg Cl ₂ /l	Espectrofotometría
Nitratos	20,8	mg NO ₃ /l	ITT-E 03/1.9
Sulfatos(*)	41,5	mg SO ₄ /l	ITT-E 03/1.15
Coliformes totales(*)	0	u/c/100 ml	Filtración de membrana (Medio m-Endo)
E. coli(*)	0	u/c/100 ml	Filtración de membrana (Medio TBX)

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 5 de Diciembre de 2011

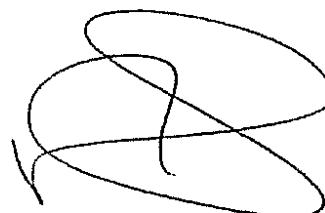Fdo.: M^a Victoria Nova del Rey
Directora Técnica ANA

Página 1 de 1

NOTA: El informe sólo afecta a los parámetros sometidos al análisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación del laboratorio.

Los ensayos/toma de muestras marcados con (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

La toma de muestras está acreditada para los parámetros incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

Las Incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite.

INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante:	
Nombre:	GESPASER, S. L.
C.I.F.:	B-96894290
Dirección:	C/ Espinosa nº 8 pta. 310
Población:	46008 - VALENCIA
Provincia:	VALENCIA


REFERENCIA DE MUESTRA
32484

Datos de la muestra:			
Tipo de muestra:	AGUA CONTINENTAL	Fecha toma muestras - hora:	22/11/11 - 12:15 h.
Cantidad/envase:	0,1l/P	Fecha recepción - hora:	22/11/11 - 14:00 h.
Toma de muestras por:	ANALAQUA, S. L. - Ref. 1024/GVP/11	Fecha de inicio:	22/11/11
Tipo de toma de muestras:	PUNTUAL, según IT-M 02/1.2	Fecha finalización:	23/11/11
Identificación:	POZO SAN FAUSTO		

RESULTADOS DE ANÁLISIS			
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO ANALÍTICO
Nitratos	138	mg NO ₃ /l	IT-E 03/1.9

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 5 de Diciembre de 2.011



Fdo.: Mª Victoria Nova del Rey
Directora Técnica ANA

Página 1 de 1

NOTA: El informe sólo afecta a los parámetros sometidos al análisis de esta muestra. Este Informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación del laboratorio.

Los ensayos/toma de muestras marcados con (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

La toma de muestras está acreditada para los parámetros incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite.

REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR**) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN


CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.
 AÑO 2012

Semana del 1 al 1 Mes: ENERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE PLAZA ESPAÑA														0,60

* CLR= Cloro Libre Residual
 ** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:


GESPASER
 GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 C/ Rey Don Jaime 2 ACC 4
 Tel: (94) 661 061 060 060
 Fax: (94) 661 069 060
 -6300 Loriguilla VALENCIA (España)
 e-mail: gspaser@gspaser.com

REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR**) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.
 AÑO 2012

Semana del 2 al 8 Mes: ENERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR		
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE PLAZA ESPAÑA	0,80		0,80		0,80		0,80		0,70		0,50		0,40	

* CLR= Cloro Libre Residual

**CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/02/2012

Firma:



GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.

C/ R. de San Jaime 2 ACC 4

Teléfono (+34) 961 619 090

Fax (+34) 961 663 080

41010 - CALI (España)

www.gespaser.com



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN**

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES

EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.

AÑO 2012

Semana del 9 al 15

Mes: ENERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE PLAZA ESPAÑA	0,60		0,60		0,70		0,55		0,50		0,40		0,40	

* CLR= Cloro Libre Residual

** CCR= Cloro Combinado Residual


OBSERVACIONES:

Fecha: 01/02/2012

Firma:



GESTORA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 C/ P. de San Juan, nº 2 ACC. 4
 Telefono (361) 661 669 090
 Fax (31) 861 659 090
 46303 Loriguilla VALENCIA (España)
 e-mail: gspaser@gspaser.com



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN**



CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.
 AÑO 2012

Semana del 16 al 22 Mes: ENERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE JOAQUÍN LLEÓ	0,40		0,50		0,40		0,40		0,50		0,60		0,50	

* CLR= Cloro Libre Residual
 ** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/02/2012
 Firma: 

 GESPASER
 GESTORA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y SERVICIOS, S.L.
 C/ Barrio Jaime 2 ACC 4
 Teléfono (+34) 961 669 030
 Fax (+34) 961 669 080
 -46303 Loriguilla, VALENCIA (España)
 e-mail: gspasera@gspasera.com



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN**

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES

EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.

AÑO 2012

Semana del 23 al 29

Mes: ENERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE JOAQUÍN LLEÓ	0,40		0,40		0,20		0,45		0,41		0,42		1,00	

* CLR= Cloro Libre Residual

**CCR= Cloro Combinado Residual


OBSERVACIONES:

Fecha: 01/02/2012

Firma:



GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 C/ República, s/n. 46100 LORIGUILLA, VALENCIA, ESPAÑA
 Teléfono (91) 661 669 090
 Fax (91) 661 669 090
 e-mail: gespaser@gespaser.com



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR**) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN


CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.
 AÑO 2012


Semana del 30 al 31 Mes: ENERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE JOAQUÍN LLEO	1,20			1,10										

* CLR= Cloro Libre Residual
 ** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/02/2012
 Firma: 
 GESPASER
 GESTORA DEL P.A.R.T. AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 C/I. de los Baños, Urb. de los Baños, s/n, 46300 LORIGUILLA (Valencia)
 Teléfono: 96 37 668 690
 Fax: 96 37 668 690
 e-mail: gspas@gespas.com



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR**) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES

EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.

AÑO 2012

Semana del 1 al 5

Mes: FEBRERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE PLAZA ESPAÑA					1,20		0,90		0,70		0,80		0,80	

* CLR= Cloro Libre Residual

**CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/03/2012

Firma:



GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.

C.I.F. B-12.147.121

Carretera de Lloris, s/n, Jaime 2 ACC.4

46100 Sagunto (Valencia)

Teléfono: (+34) 961 669 090

Fax: (+34) 961 669 090

-46390 Loriguilla VALENCIA (España)

e-mail: gespaser@gespaser.com

REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN**

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.

AÑO 2012



Semana del 6 al 12

Mes: FEBRERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE PLAZA ESPAÑA	0,80		0,80		0,70		0,70		0,70		0,60		0,60	

* CLR= Cloro Libre Residual
 ** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/03/2012
 Firma: 

 GESPASER
 GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 C/ Ronda de Valencia 2 ACC-4
 Teléfono (34) 961 669 080
 Fax (34) 961 669 080
 -46103 Loriguilla VALENCIA (España)
 e-mail: gopas@gespaser.com



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN**

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.
 AÑO 2012


Semana del 13 al 19

Mes: FEBRERO


MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE PLAZA ESPAÑA	0,60		1,20		0,80		1,00		0,80		0,80		0,60	

* CLR= Cloro Libre Residual
 ** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:


GESPASER
 GESTORA DEL PATRÓN DE CALIDAD ORIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 Calle de Jaime 2 ACC 4
 46100 (3-1) 567 668 000
 F: (3-1) 961 065 090
 46393 LORIGUILLA VALENCIA (España)
 e-mail: gspas@gespaser.com

Fecha: 01/03/2012
 Firma:



REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR**) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES
 EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.
 AÑO 2012

Semana del 20 al 26


Mes: FEBRERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE R3 PARQUE	0,40		0,40		0,70		0,50		0,40		0,50		0,40	

* CLR= Cloro Libre Residual
 ** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/03/2012
 Firma:

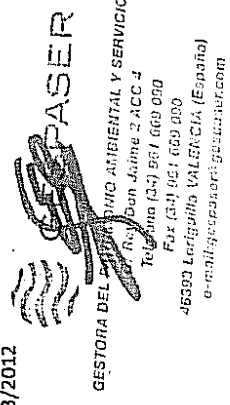

REGISTRO DIARIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO (CLR*, CCR) (mg/l) EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN**

CENTRO DE SALUD PÚBLICA: D. MANISES

EMPRESA GESTORA: GESPASER S.L.

AÑO 2012

Semana del 27 al 29


Mes: FEBRERO

MUNICIPIO	ZONA DE ABASTECIMIENTO	Punto de muestreo	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR	CLR	CCR
LORIGUILLA	LORIGUILLA-CASCO URBANO	FUENTE R3 PARQUE	0,60		0,40		0,40									

* CLR= Cloro libre Residual

** CCR= Cloro Combinado Residual

OBSERVACIONES:

Fecha: 01/03/2012
 Firma: 
GESPASER
 GESTORA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y SERVICIOS, S.L.
 Calle de la Industria 2, ACC-4
 46100 Sagunto (Valencia) España
 Telf: (34) 961 660 000
 Fax: (34) 961 660 000
 +3500 Logg. Lilla VALENCIA (España)
 e-mail: gespaser@gespaser.com



23 06 11



INFORME DE ENSAYO


Datos del Solicitante:		REFERENCIA DE MUESTRA
Nombre: GESPASER, S. L. C.I.F.: B-96894290 Dirección: C/ Espinosa nº 8 pta. 310 Población: 46008 - VALENCIA Provincia: VALENCIA		

Datos de la muestra:			
Tipo de muestra:	AGUA CONTINENTAL	Fecha muestreo - hora:	4/05/11 - 11:20 h.
Cantidad/envase:	0,1l/P	Fecha recepción - hora:	4/05/11 - 13:45 h.
Muestreo por:	ANALAGUA, S. L. - Ref. 304/GVP/11	Fecha de inicio:	4/05/11
Tipo de muestreo:	PUNTUAL, según IT-M 02/1.2	Fecha finalización:	5/05/11
Identificación:	POZO SAN FAUSTO - LORIGUILLA		

RESULTADOS DE ANÁLISIS				
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	INCERTIDUMBRES	MÉTODO ANALÍTICO
Nitratos	113	mg NO ₃ /l	± 11%	IT-E 03/1.9

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 9 de Mayo de 2011

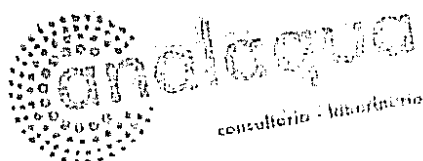

Fdo.: Mª Victoria Nova del Rey
Directora Técnica

Página 1 de 1

NOTA: El Informe sólo afecta a los parámetros sometidos al análisis de esta muestra. Este Informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación del laboratorio.

Los ensayos/muestreos marcados con (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

La toma de muestras está acreditada para los parámetros incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante:	REFERENCIA DE MUESTRA
Nombre: GESPASER, S. L. C.I.F.: B-96894290 Dirección: C/ Espinosa nº 8 pta. 310 Población: 46008 - VALENCIA Provincia: VALENCIA	32483

Datos de la muestra:			
Tipo de muestra:	AGUA DE CONSUMO	Fecha toma muestras - hora:	22/11/11 - 11:55 h.
Cantidad/envase:	0,5l/P + 1l/PE	Fecha recepción - hora:	22/11/11 - 14:00 h.
Toma de muestras por:	ANALAQUA, S. L. - Ref. 1023/GVP/11	Fecha de inicio:	22/11/11
Tipo de toma de muestras:	PUNTUAL, según ITT-M 02/1.3	Fecha finalización:	30/11/11
Identificación:	RED GRIFO ASEO AYUNTAMIENTO LORIGUILLA		

RESULTADOS DE ANÁLISIS			
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO ANALÍTICO
pH	7,4	U.pH	ITT-E 03/1.1
Conductividad a 20 °C	1.710	µS/cm	ITT-E 03/1.2
Olor(*)	< 1	U.	Índice de dilución
Sabor(*)	< 1	U.	Índice de dilución
Color real(*)	0	mg/l Pt/Co	Espectrofotometría
Turbidez(*)	< 0,1	U.N.T.	Nefelometría
Amonio	< 0,05	mg NH ₄ /l	ITT-E 03/1.11
Cloro residual(*)	0,72	mg Cl ₂ /l	Espectrofotometría
Nitritos	136	mg NO ₂ /l	ITT-E 03/1.9
Sulfatos(*)	468	mg SO ₄ /l	ITT-E 03/1.15
Coliformes totales(*)	0	ufc/100 ml	Filtración de membrana (Medio m-Endo)
E. coli(*)	0	ufc/100 ml	Filtración de membrana (Medio TBX)

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 5 de Diciembre de 2011


 Fdo.: Mª Victoria Nova del Rey
 Directora Técnica ANA

Página 1 de 1

NOTA: El informe sólo afecta a los parámetros sometidos al análisis de esta muestra. Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación del laboratorio.
 Los ensayos/toma de muestras marcados con (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.
 La toma de muestras está acreditada para los parámetros incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.
 Los incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite.

INFORME DE ENSAYO


Datos del Solicitante:	REFERENCIA DE MUESTRA
Nombre: GEPASER, S. L. C.I.F.: B-96894290 Dirección: C/ Espinosa nº 8 pta. 310 Población: 46008 - VALENCIA Provincia: VALENCIA	31505

Datos de la muestra:			
Tipo de muestra:	AGUA CONTINENTAL	Fecha muestreo - hora:	18/07/11 - 11:35 h.
Cantidad/envase:	1l/V	Fecha recepción - hora:	18/07/11 - 13:40 h.
Muestreo por:	ANALAGUA, S. L. - Ref. 655/GVP/11	Fecha de inicio:	18/07/11
Tipo de muestreo:	PUNTUAL, según ITT-M 02/1.2	Fecha finalización:	28/07/11
Identificación:	POZO SAN FAUSTO		

RESULTADOS DE ANÁLISIS			
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO ANALÍTICO
Pesticidas Organoclorados :			
- Alocloro	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- alfa-BHC	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- beta-BHC	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- delta-BHC	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Lindano	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Aldrin	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- 4-4' - DDD	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- 4-4' - DDE	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- 4-4' - DDT	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Isodrin	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Dieldrin	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Endosulfan I	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Endosulfan II	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Endosulfan sulfato	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Endrin	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Endrin cetano	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Heptaclor-epóxido (SP)	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Metoxiclor	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
Pesticidas Organofosforados:			
- Dimetoato	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Diazinon	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Clorpirifos etil	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Metil-paration	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Malation	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Etil-paration	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Etion	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Azinfosmetil	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Metidatión	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
Pesticidas Nitrogenados:			
- Ametrina	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Benalaxil	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Atrazina	0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Carbaril	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Prometrina	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Propazina	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Flusilazol	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Simazina	0,03	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Simeetrina	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Terbutilazina	0,02	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Terbutrina	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas
- Trietazina	< 0,01	µg/l	Cromatografía de gases/Masas

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 28 de Julio de 2011

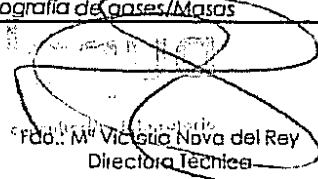
 Fdo.: M^a Victoria Nova del Rey
 Directora Técnica